

Project: AD800E
Committed: -
Customer: -
Drawer: 01
Date: 10/04/2017


Exercise tension:	3x400Vac + PE
Auxiliary tension	24Vac (12Vac)
Frequency	50Hz
Nominal current	11,9 A
Total power	7,0 KW
Protection level	IP54




TECNOFRIGO TUSCANY srl
*Via J.F.Kennedy, 25/27/29 - 56020 Z.Ind.Fontanelle
Capanne - Montopoli Val D'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 467351 Fax +39 0571 469217
e-mail: info@tftdryair.com - www.tftdryair.com*

- ☐ OPTION 1 - PROBE RELATME HUMDITY %
- ☐ OPTION 5 - 3 WAY VALVE POST-COLD / HOT
- ☐ OPTION 2 - PROBE TEMPERATURE PRE-COLD / HOT
- ☐ OPTION 3 - PROBE TEMPERATURE POST-COLD / HOT
- ☐ OPTION 4 - 3 WAY VALVE PRE-COLD / HOT


3	Nuovo CONTROL elettronico	24/01/2014			
4	Nuovo FAN di processo	23/03/2015			
5	Modifica per sostituzione nuovo FAN processo	20/02/2017			
6	Aggiornamento ventilatori processo e rigenerazione	10/04/2017			
Rev.	Changes	Date	Prepared	Verified	Approved

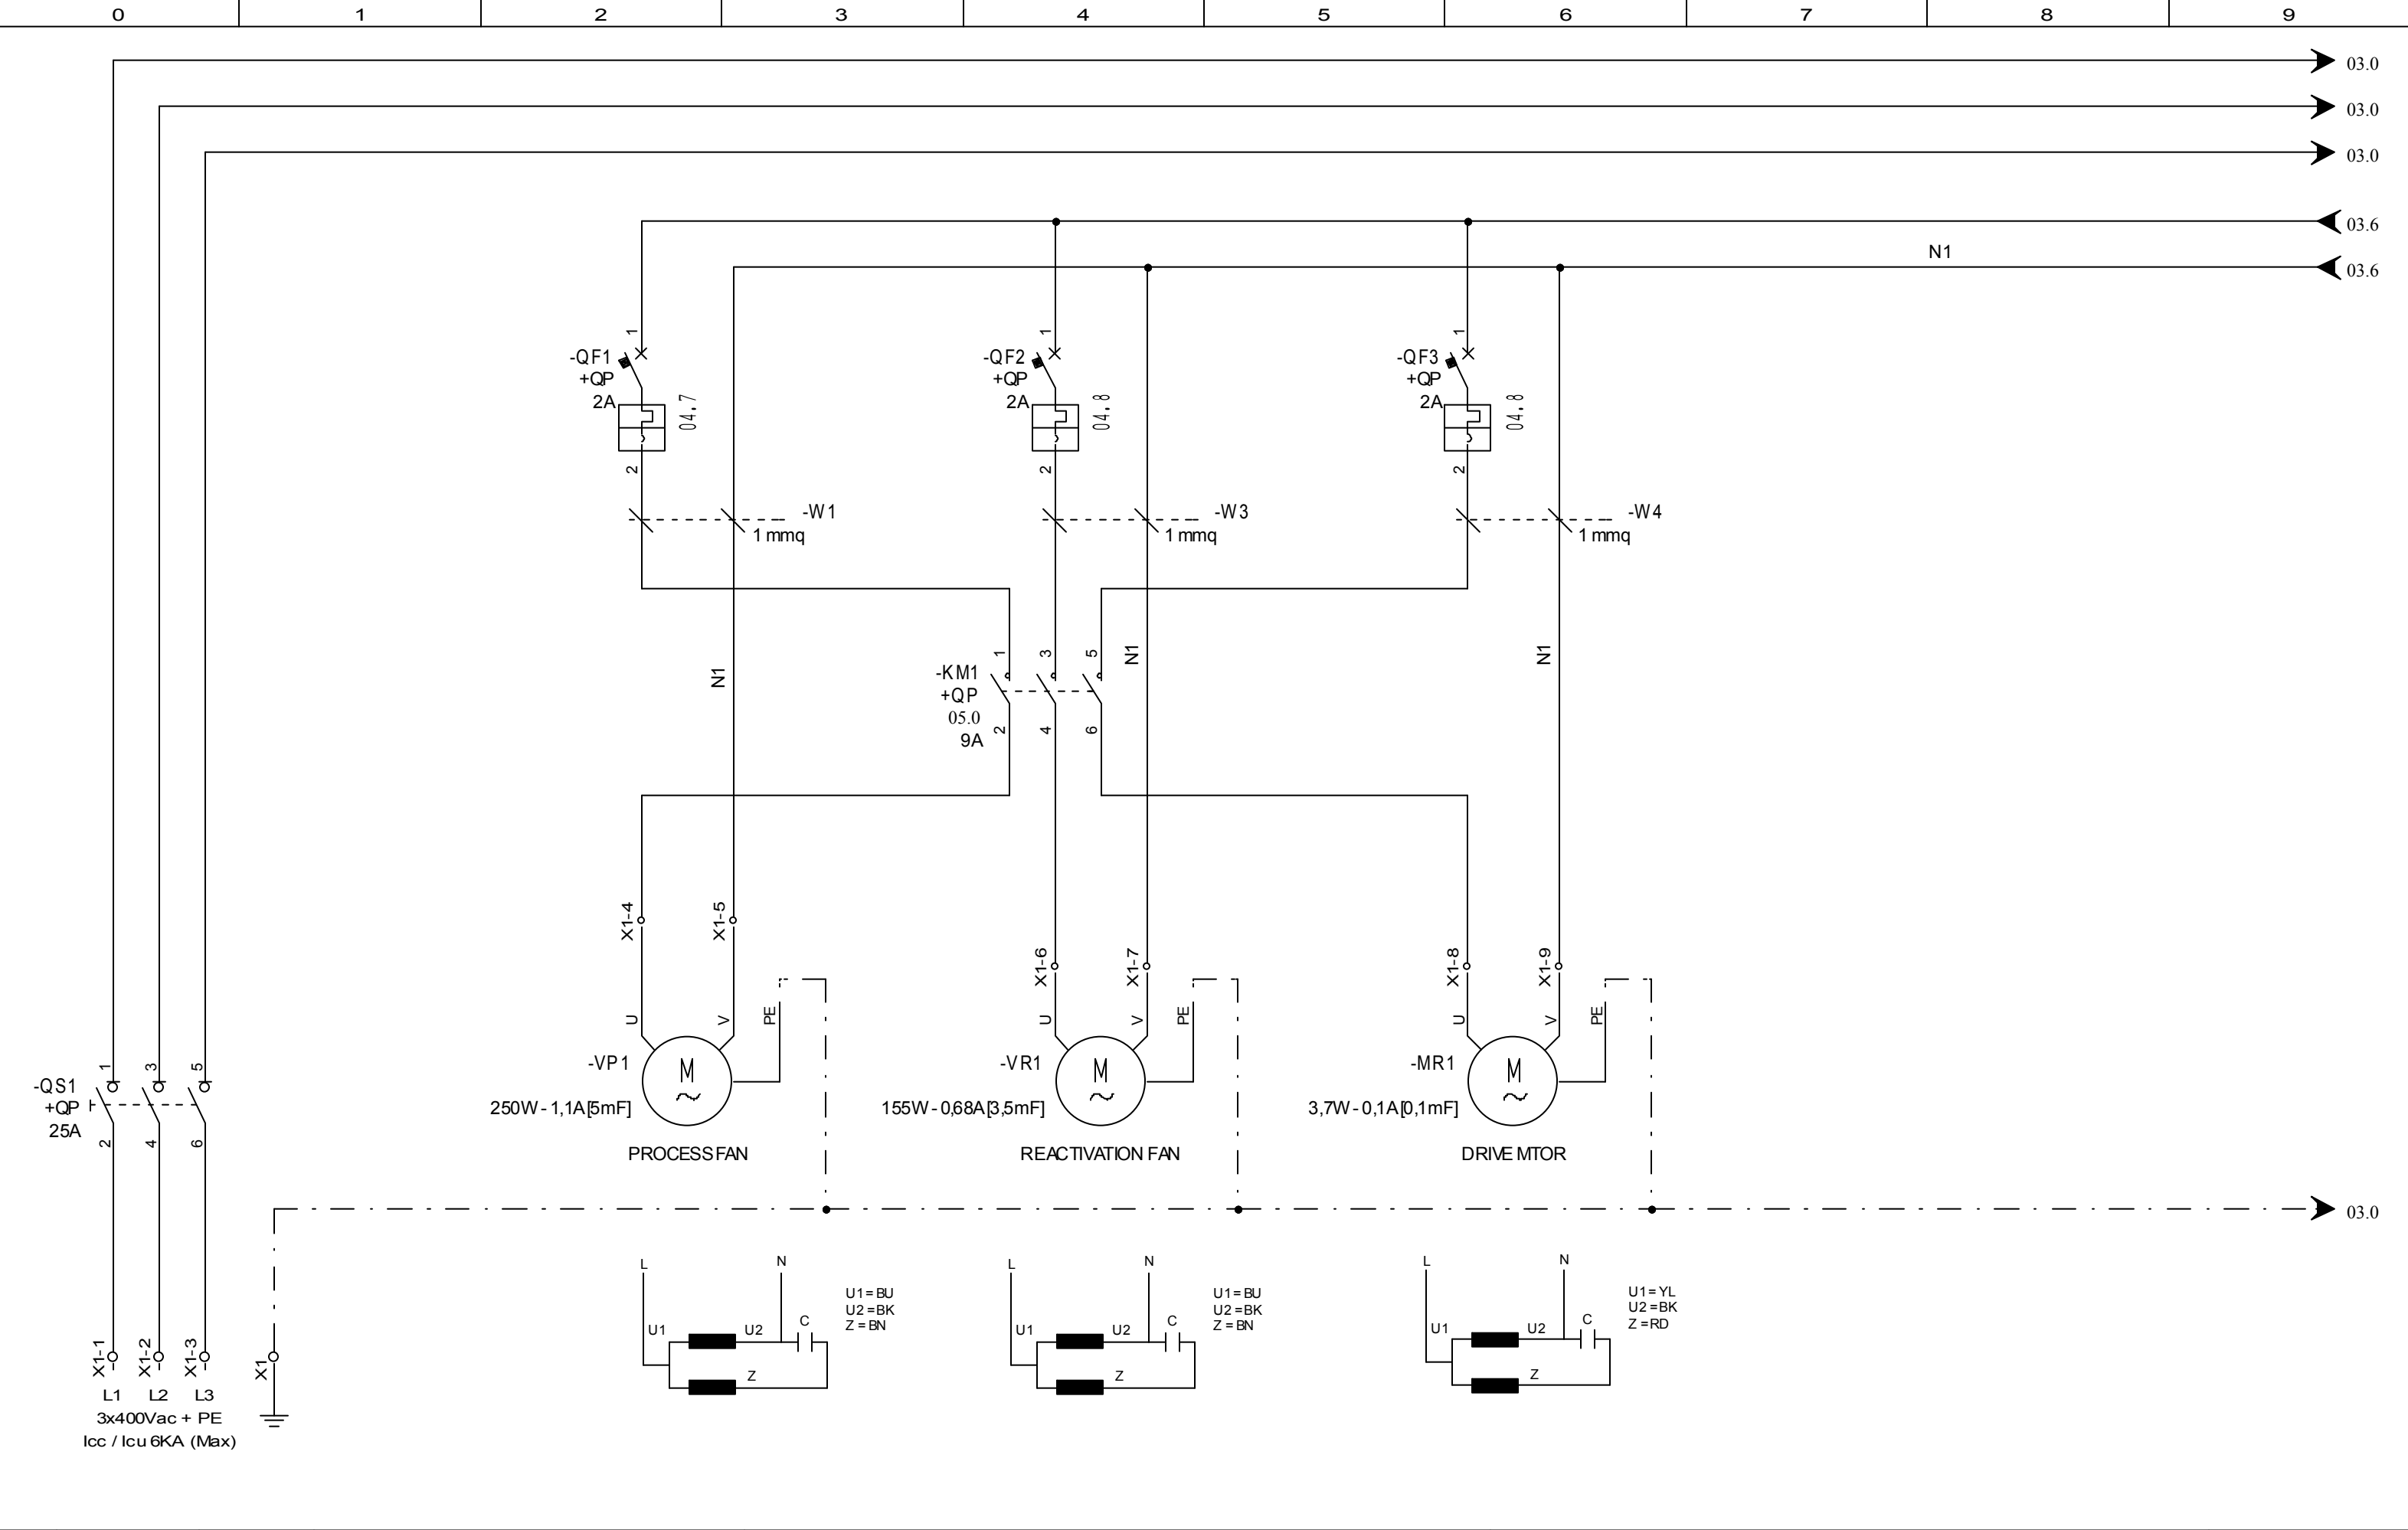



				 Via J.F.Kennedy, 25/27/29 - 56020 Capanne Z.I.Fontanelle	PROJECT: AD800E			SHEET 02 OF 09
					CUSTOMER: -			
					COMMITTED:-			
					TITLE: Power wiring diagram - Circuito di potenza			01◀▶03
REV.	DATE	SIGNAT.	CHANGE		DRA.: 01	DATE: 10/04/2017	LOC.:	

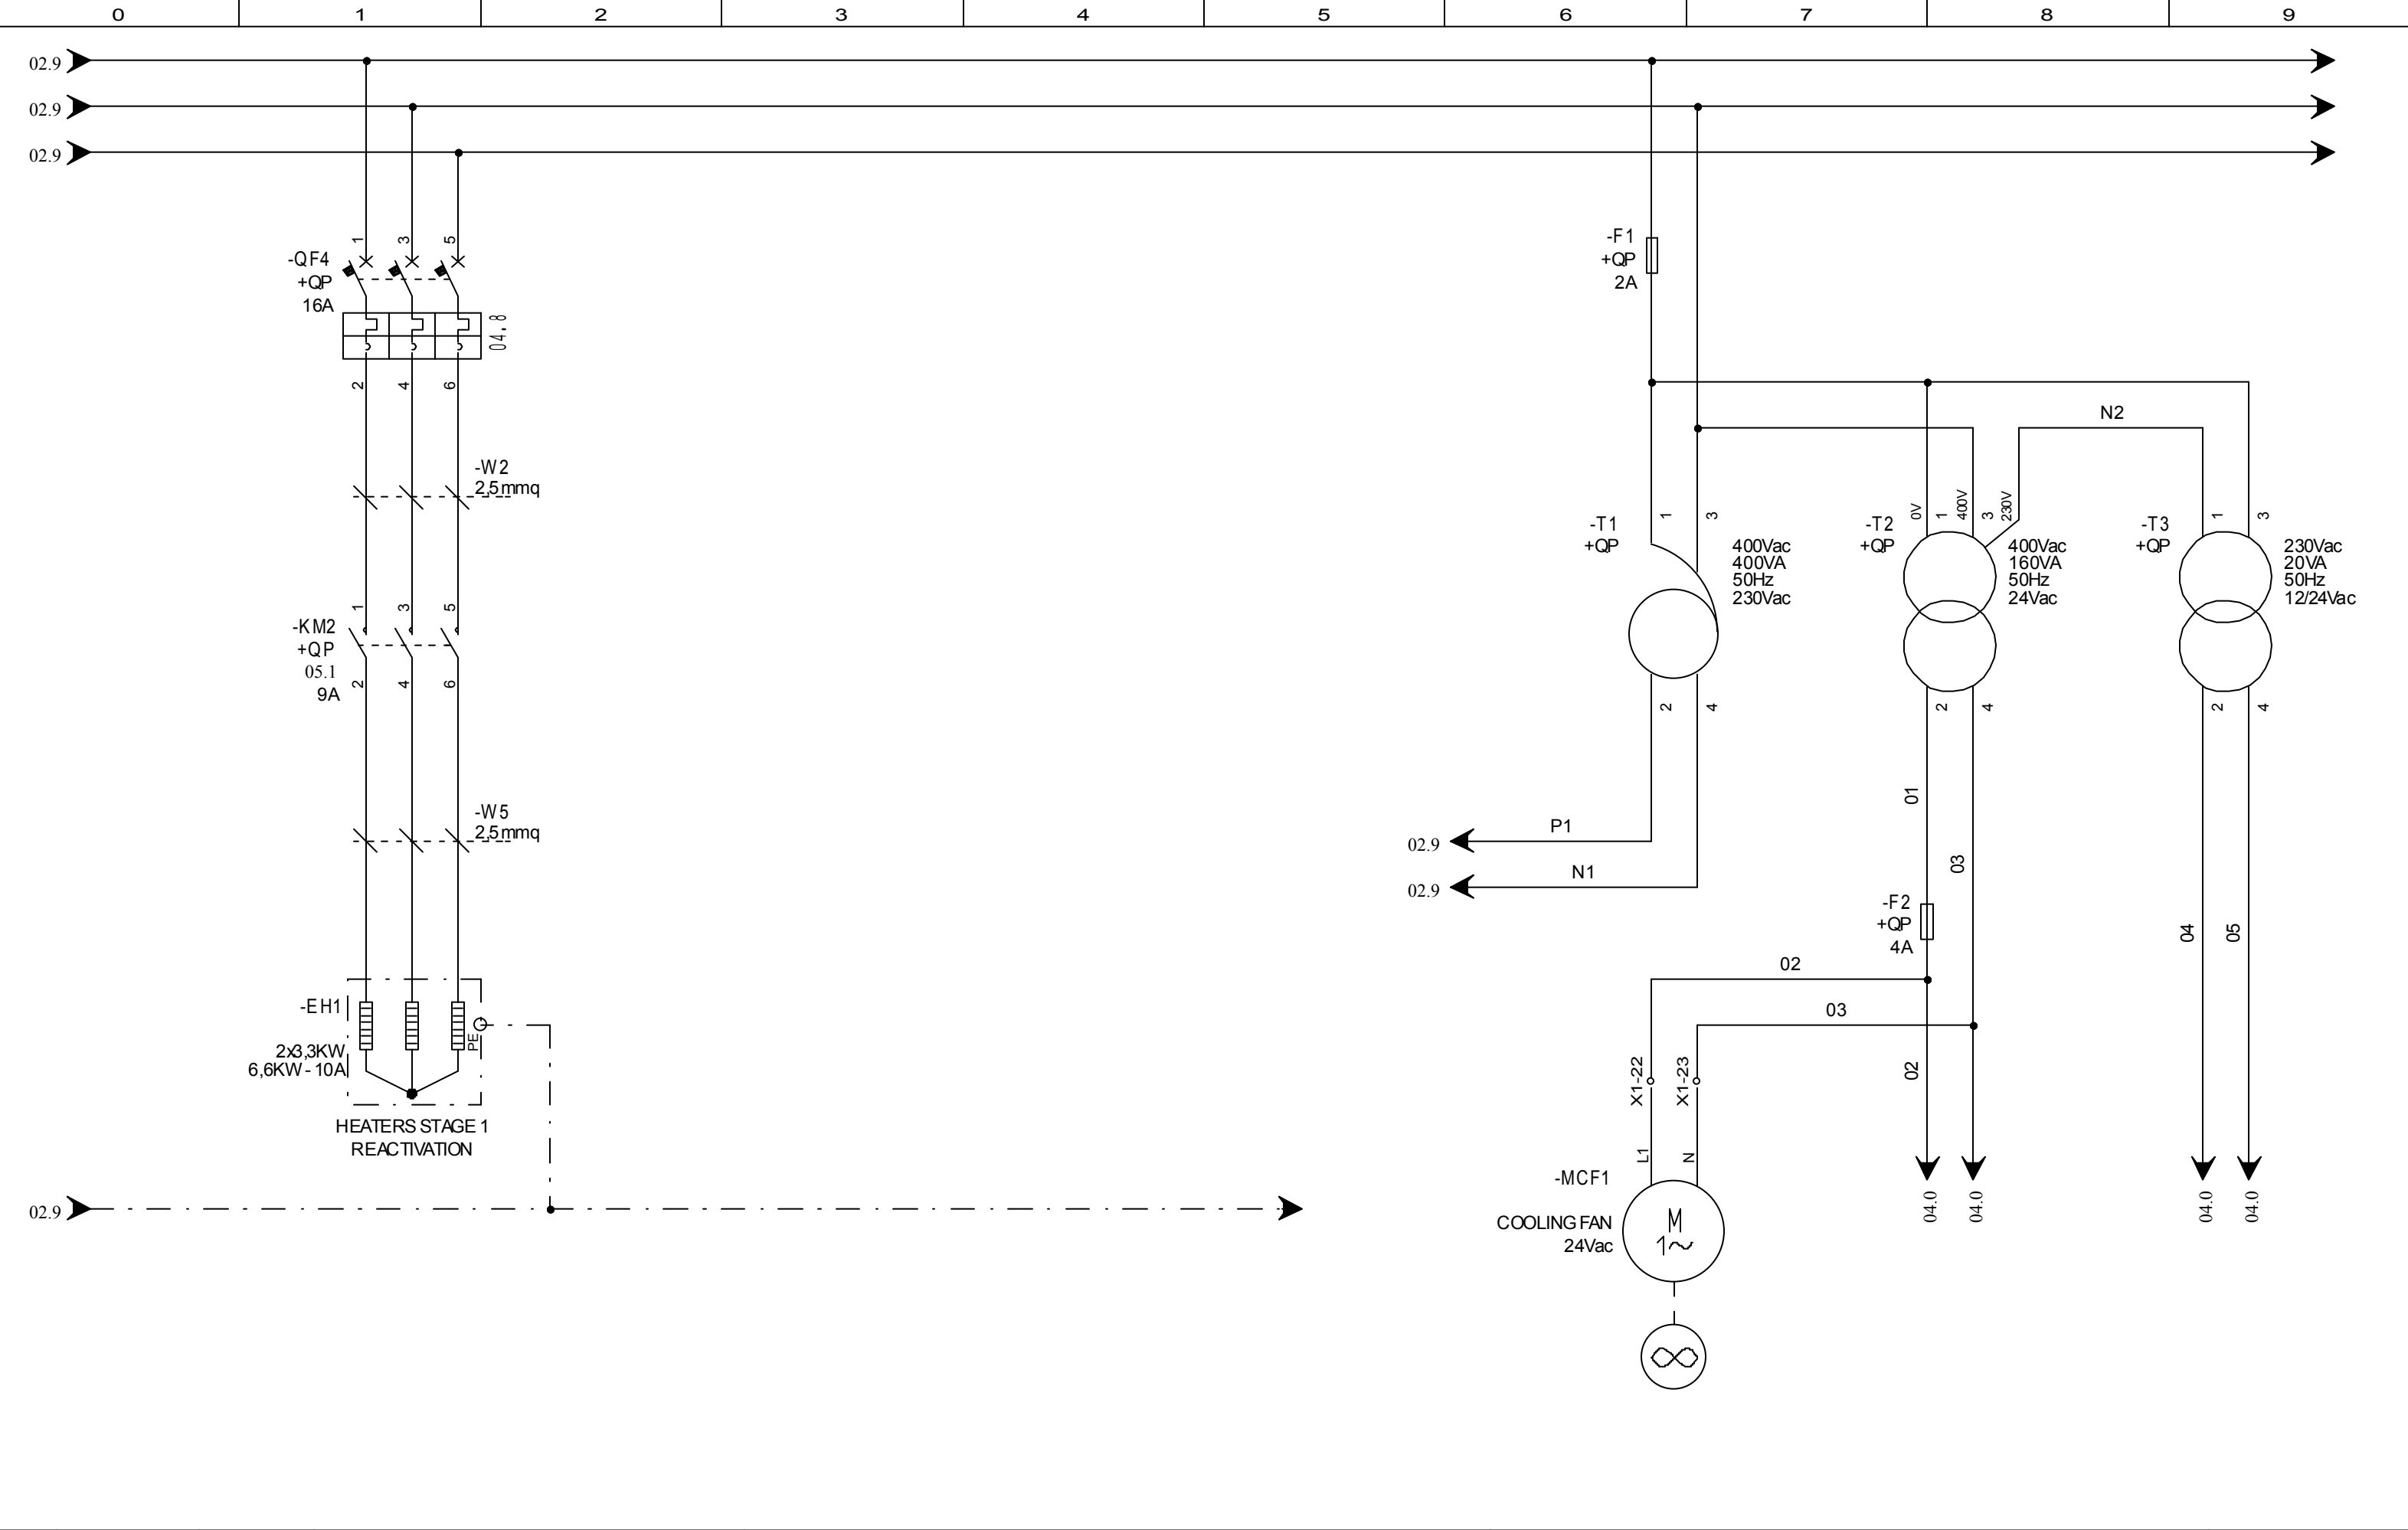



				 Via J.F.Kennedy, 25/27/29 - 56020 Capanne Z.I.Fontanelle	PROJECT: AD800E			SHEET 03
					CUSTOMER: -			
					COMMITTED:-			OF 09
					TITLE: Power wiring diagram - Circuito di potenza			
REV.	DATE	SIGNAT.	CHANGE			DRA.: 01	DATE: 10/04/2017	LOC.:

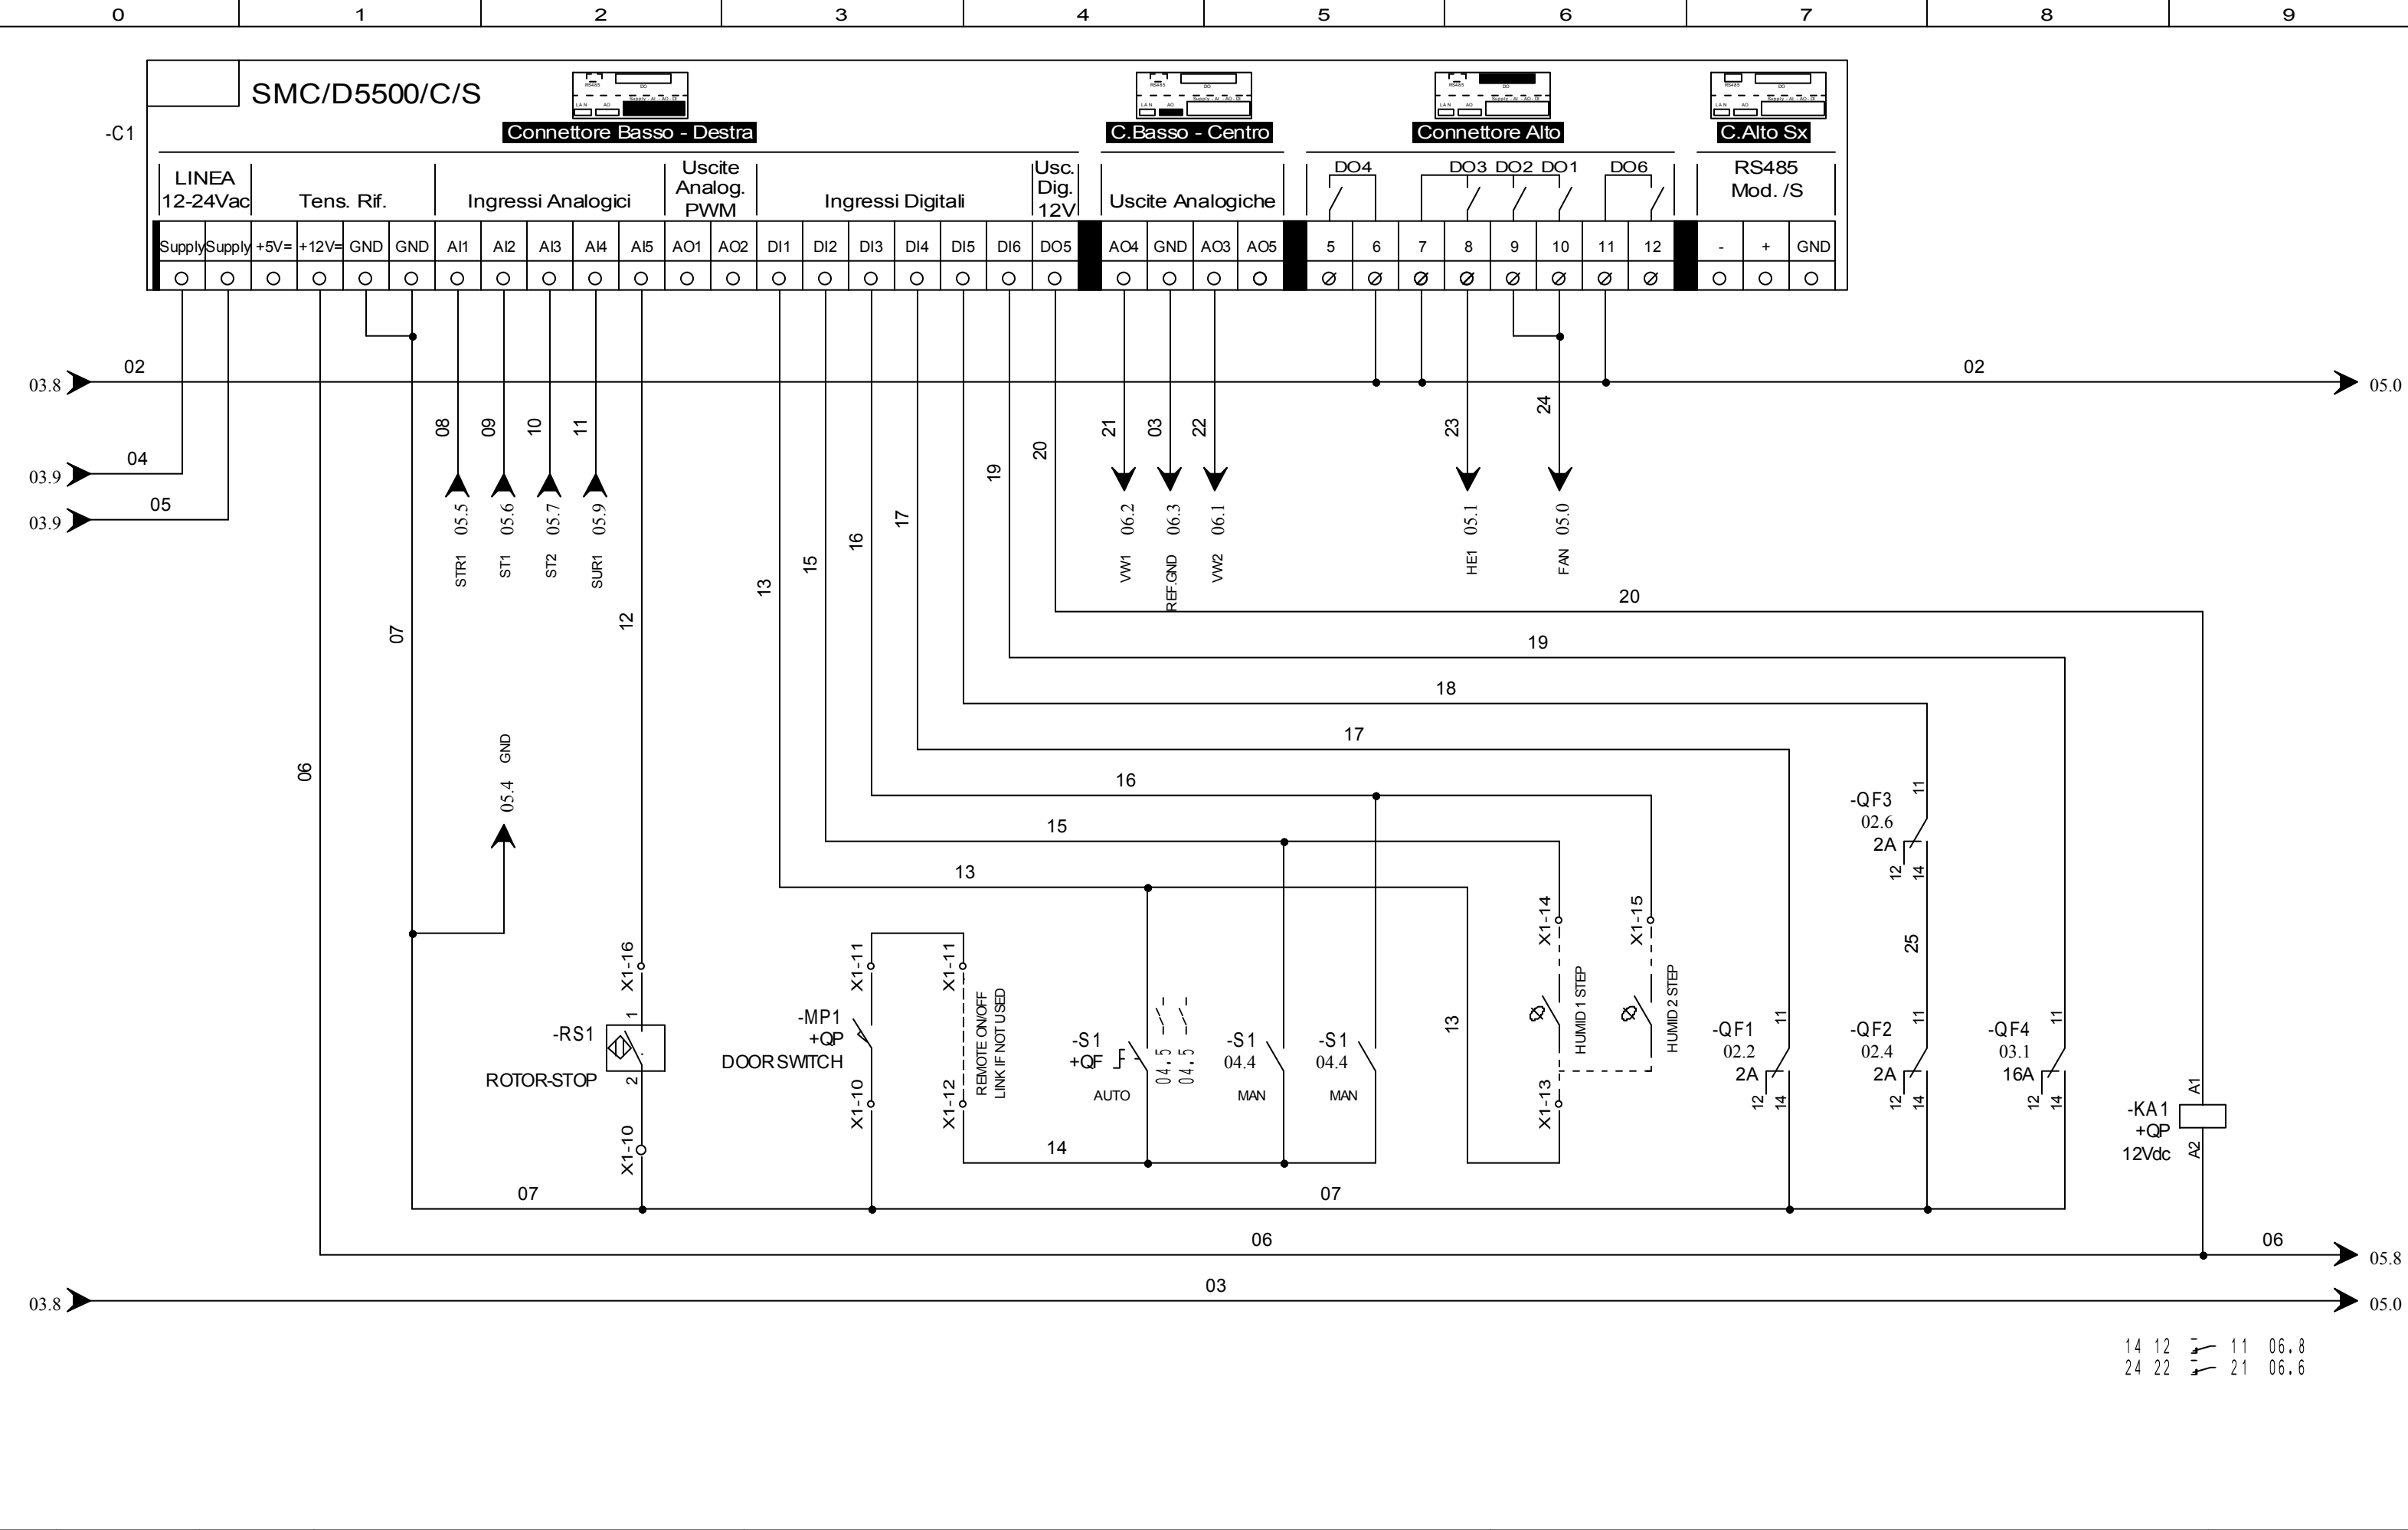

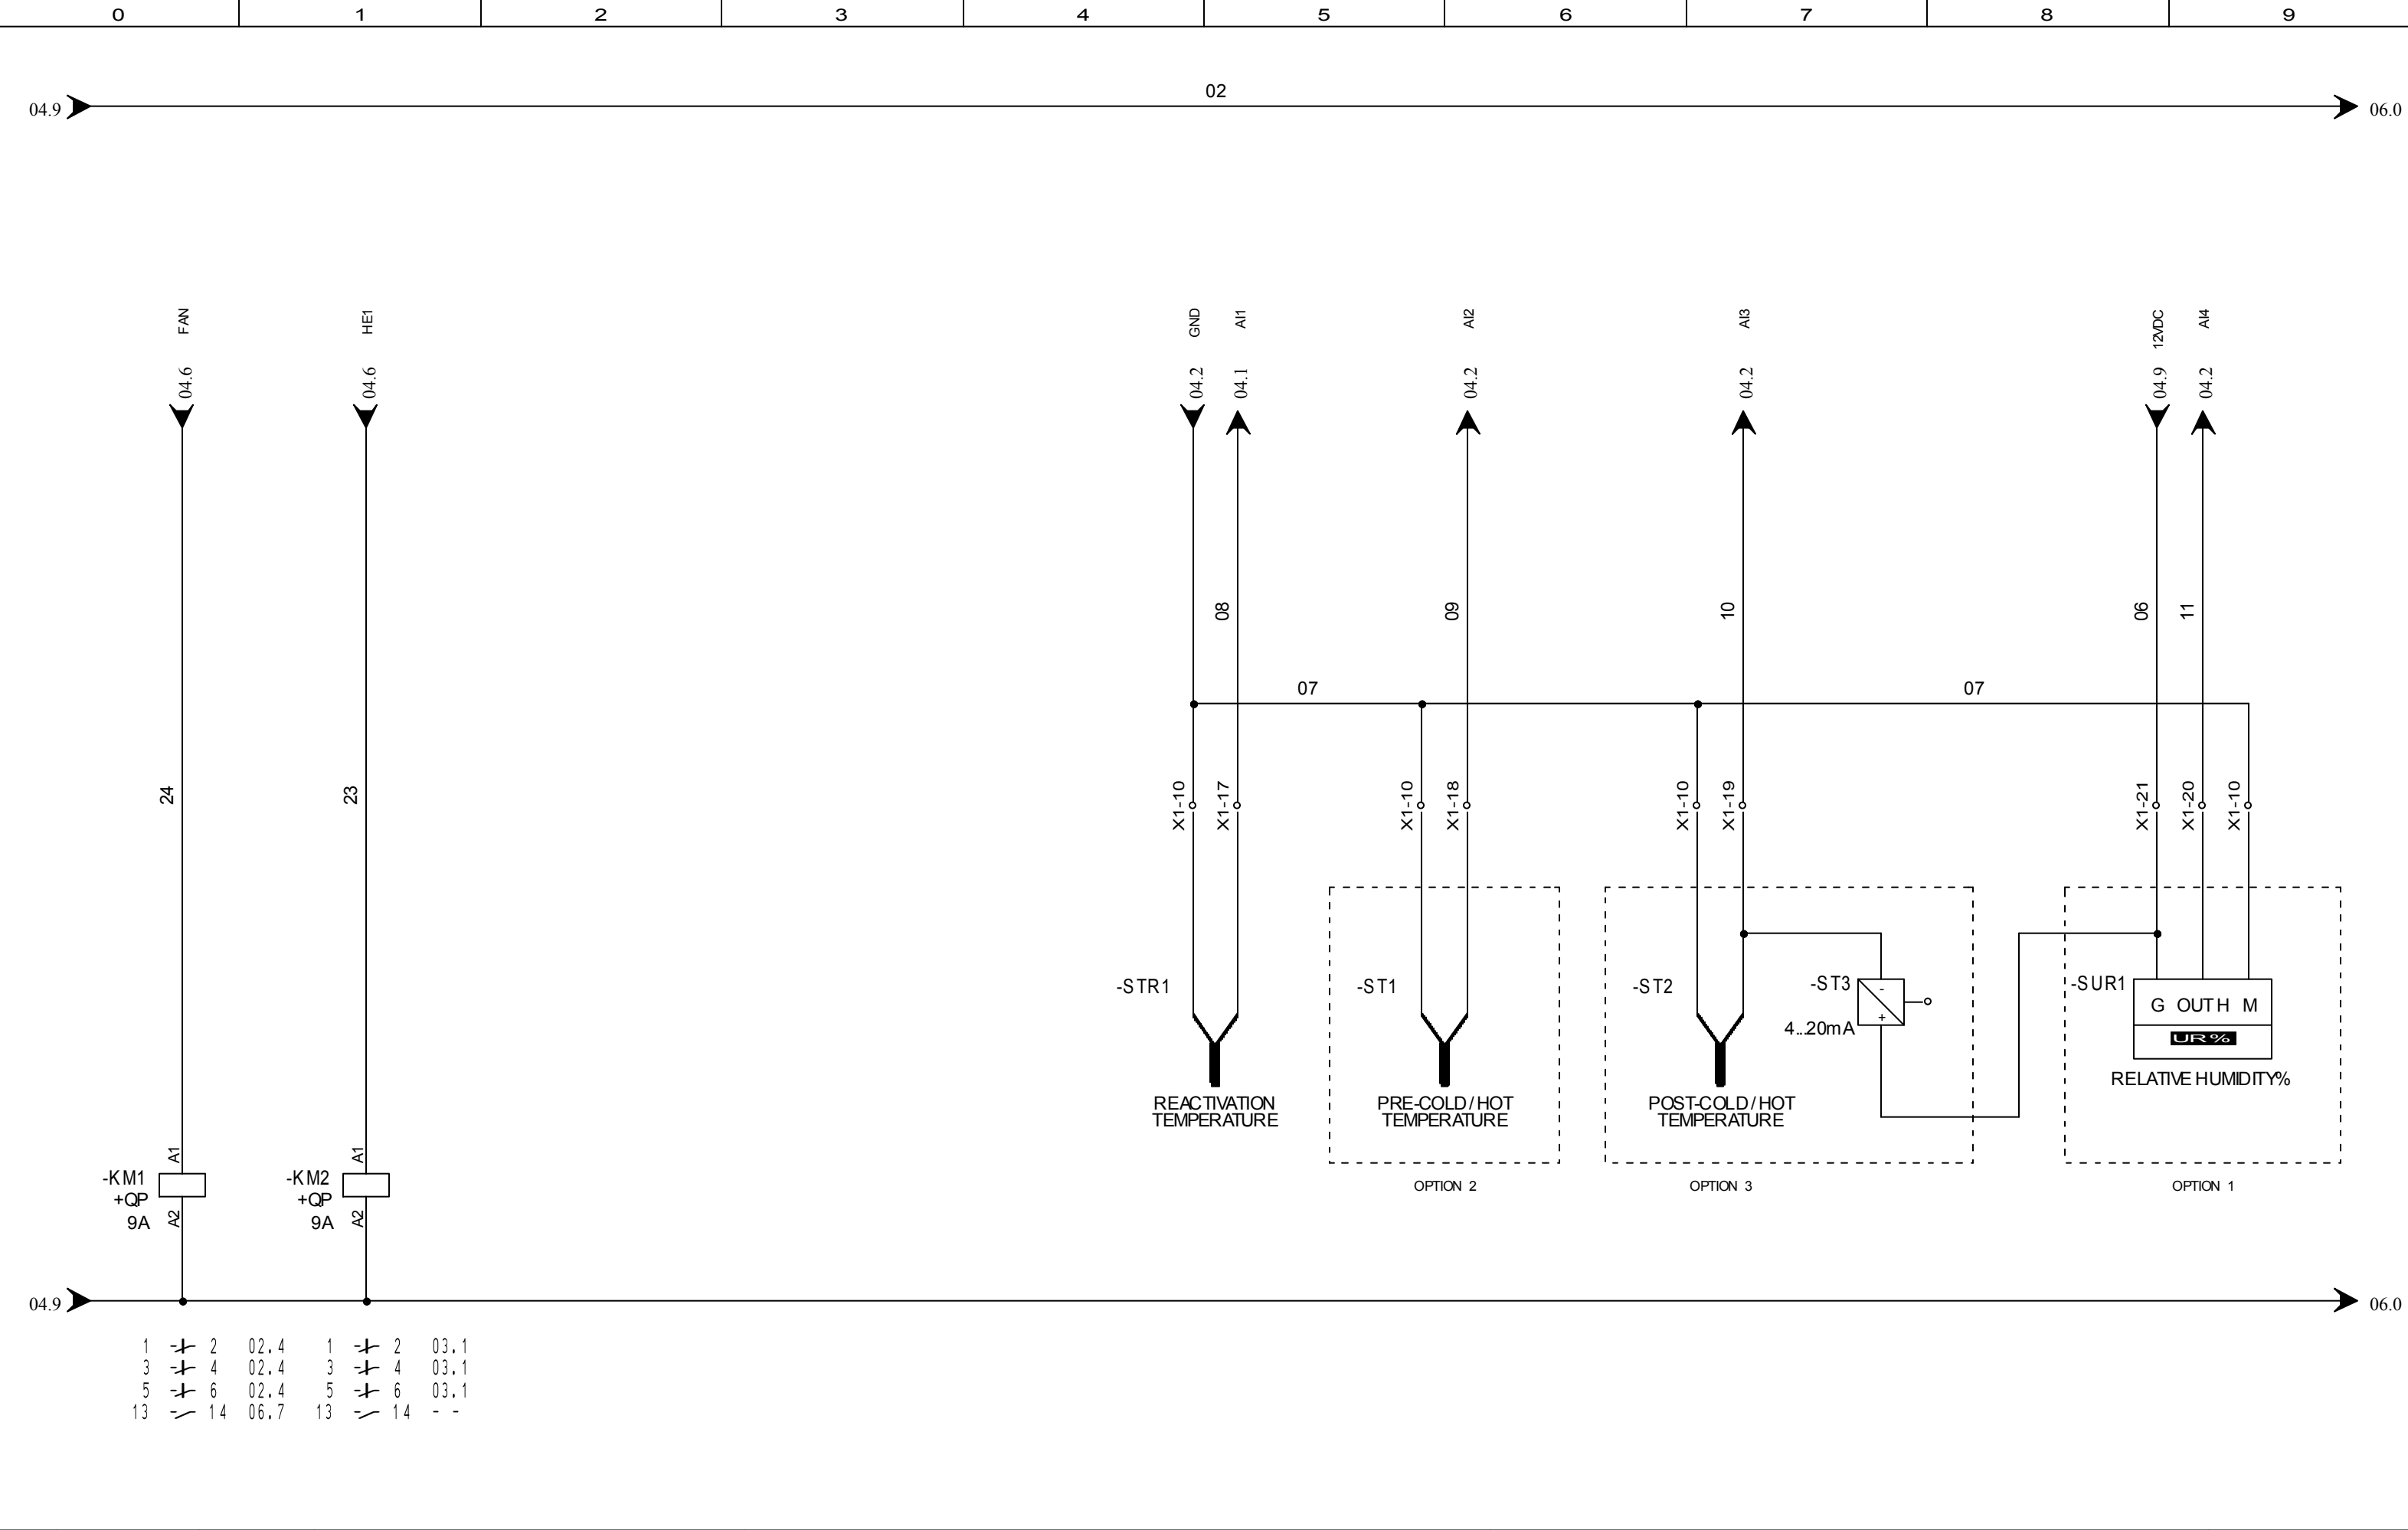

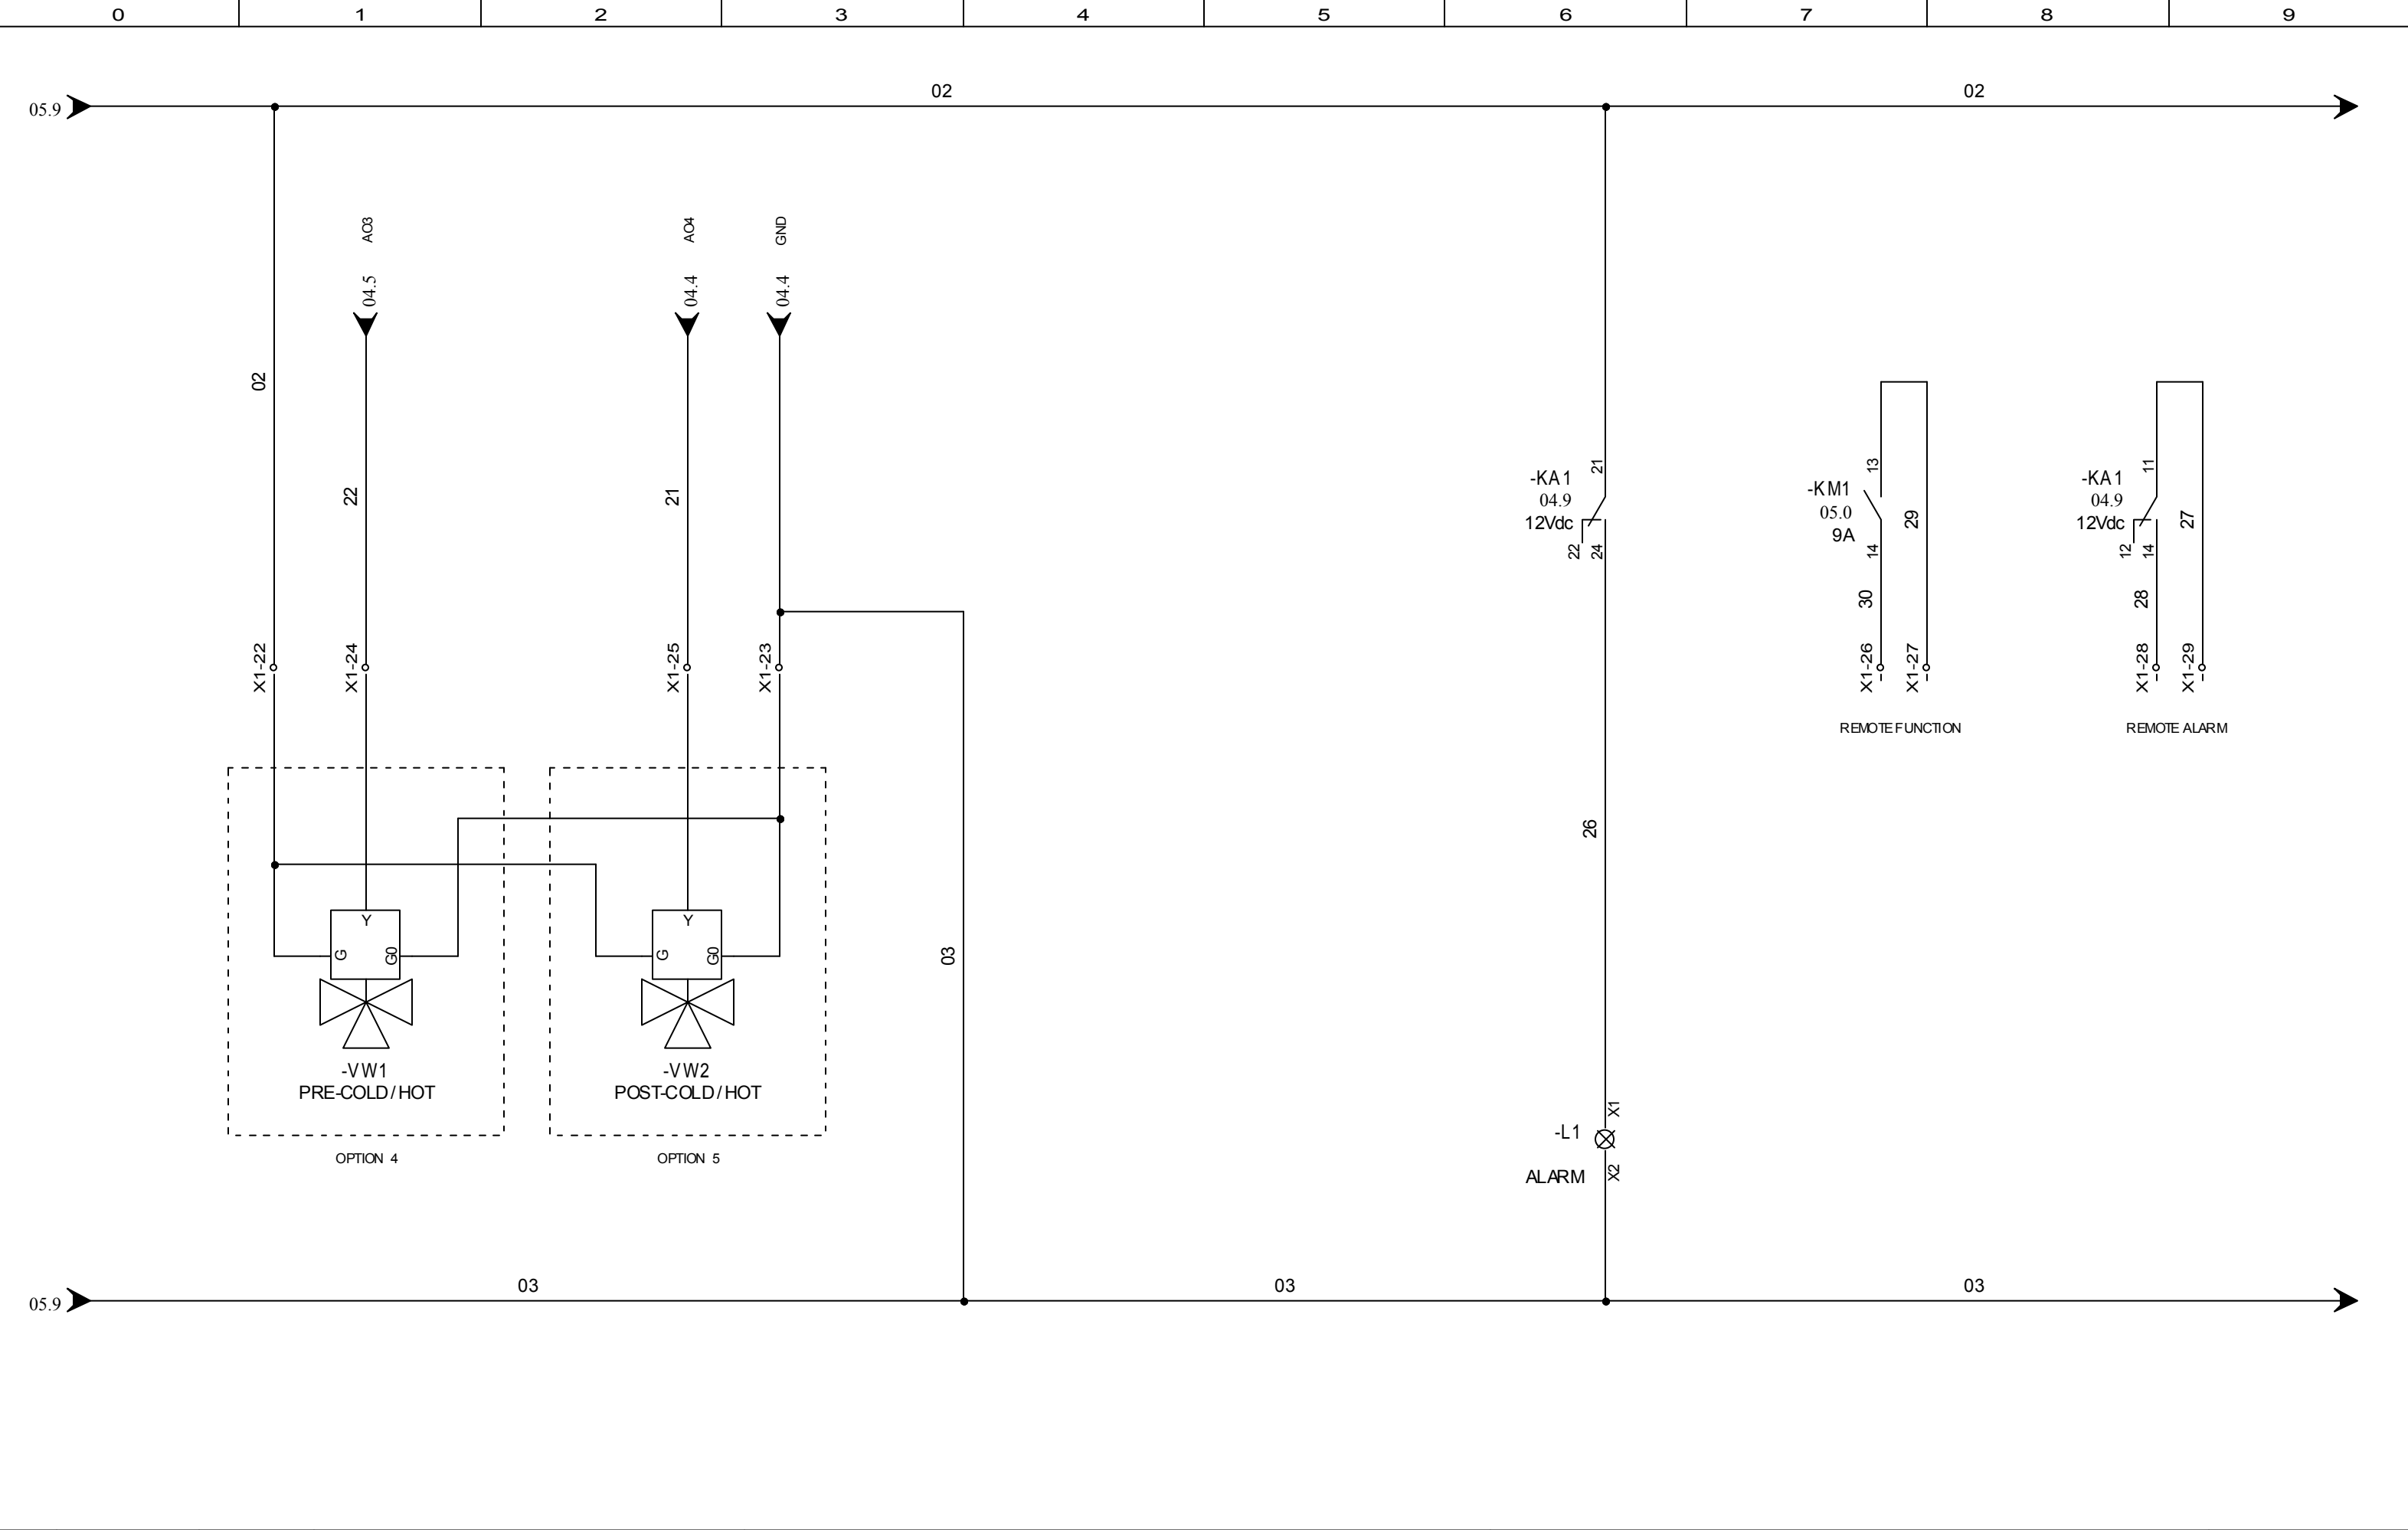

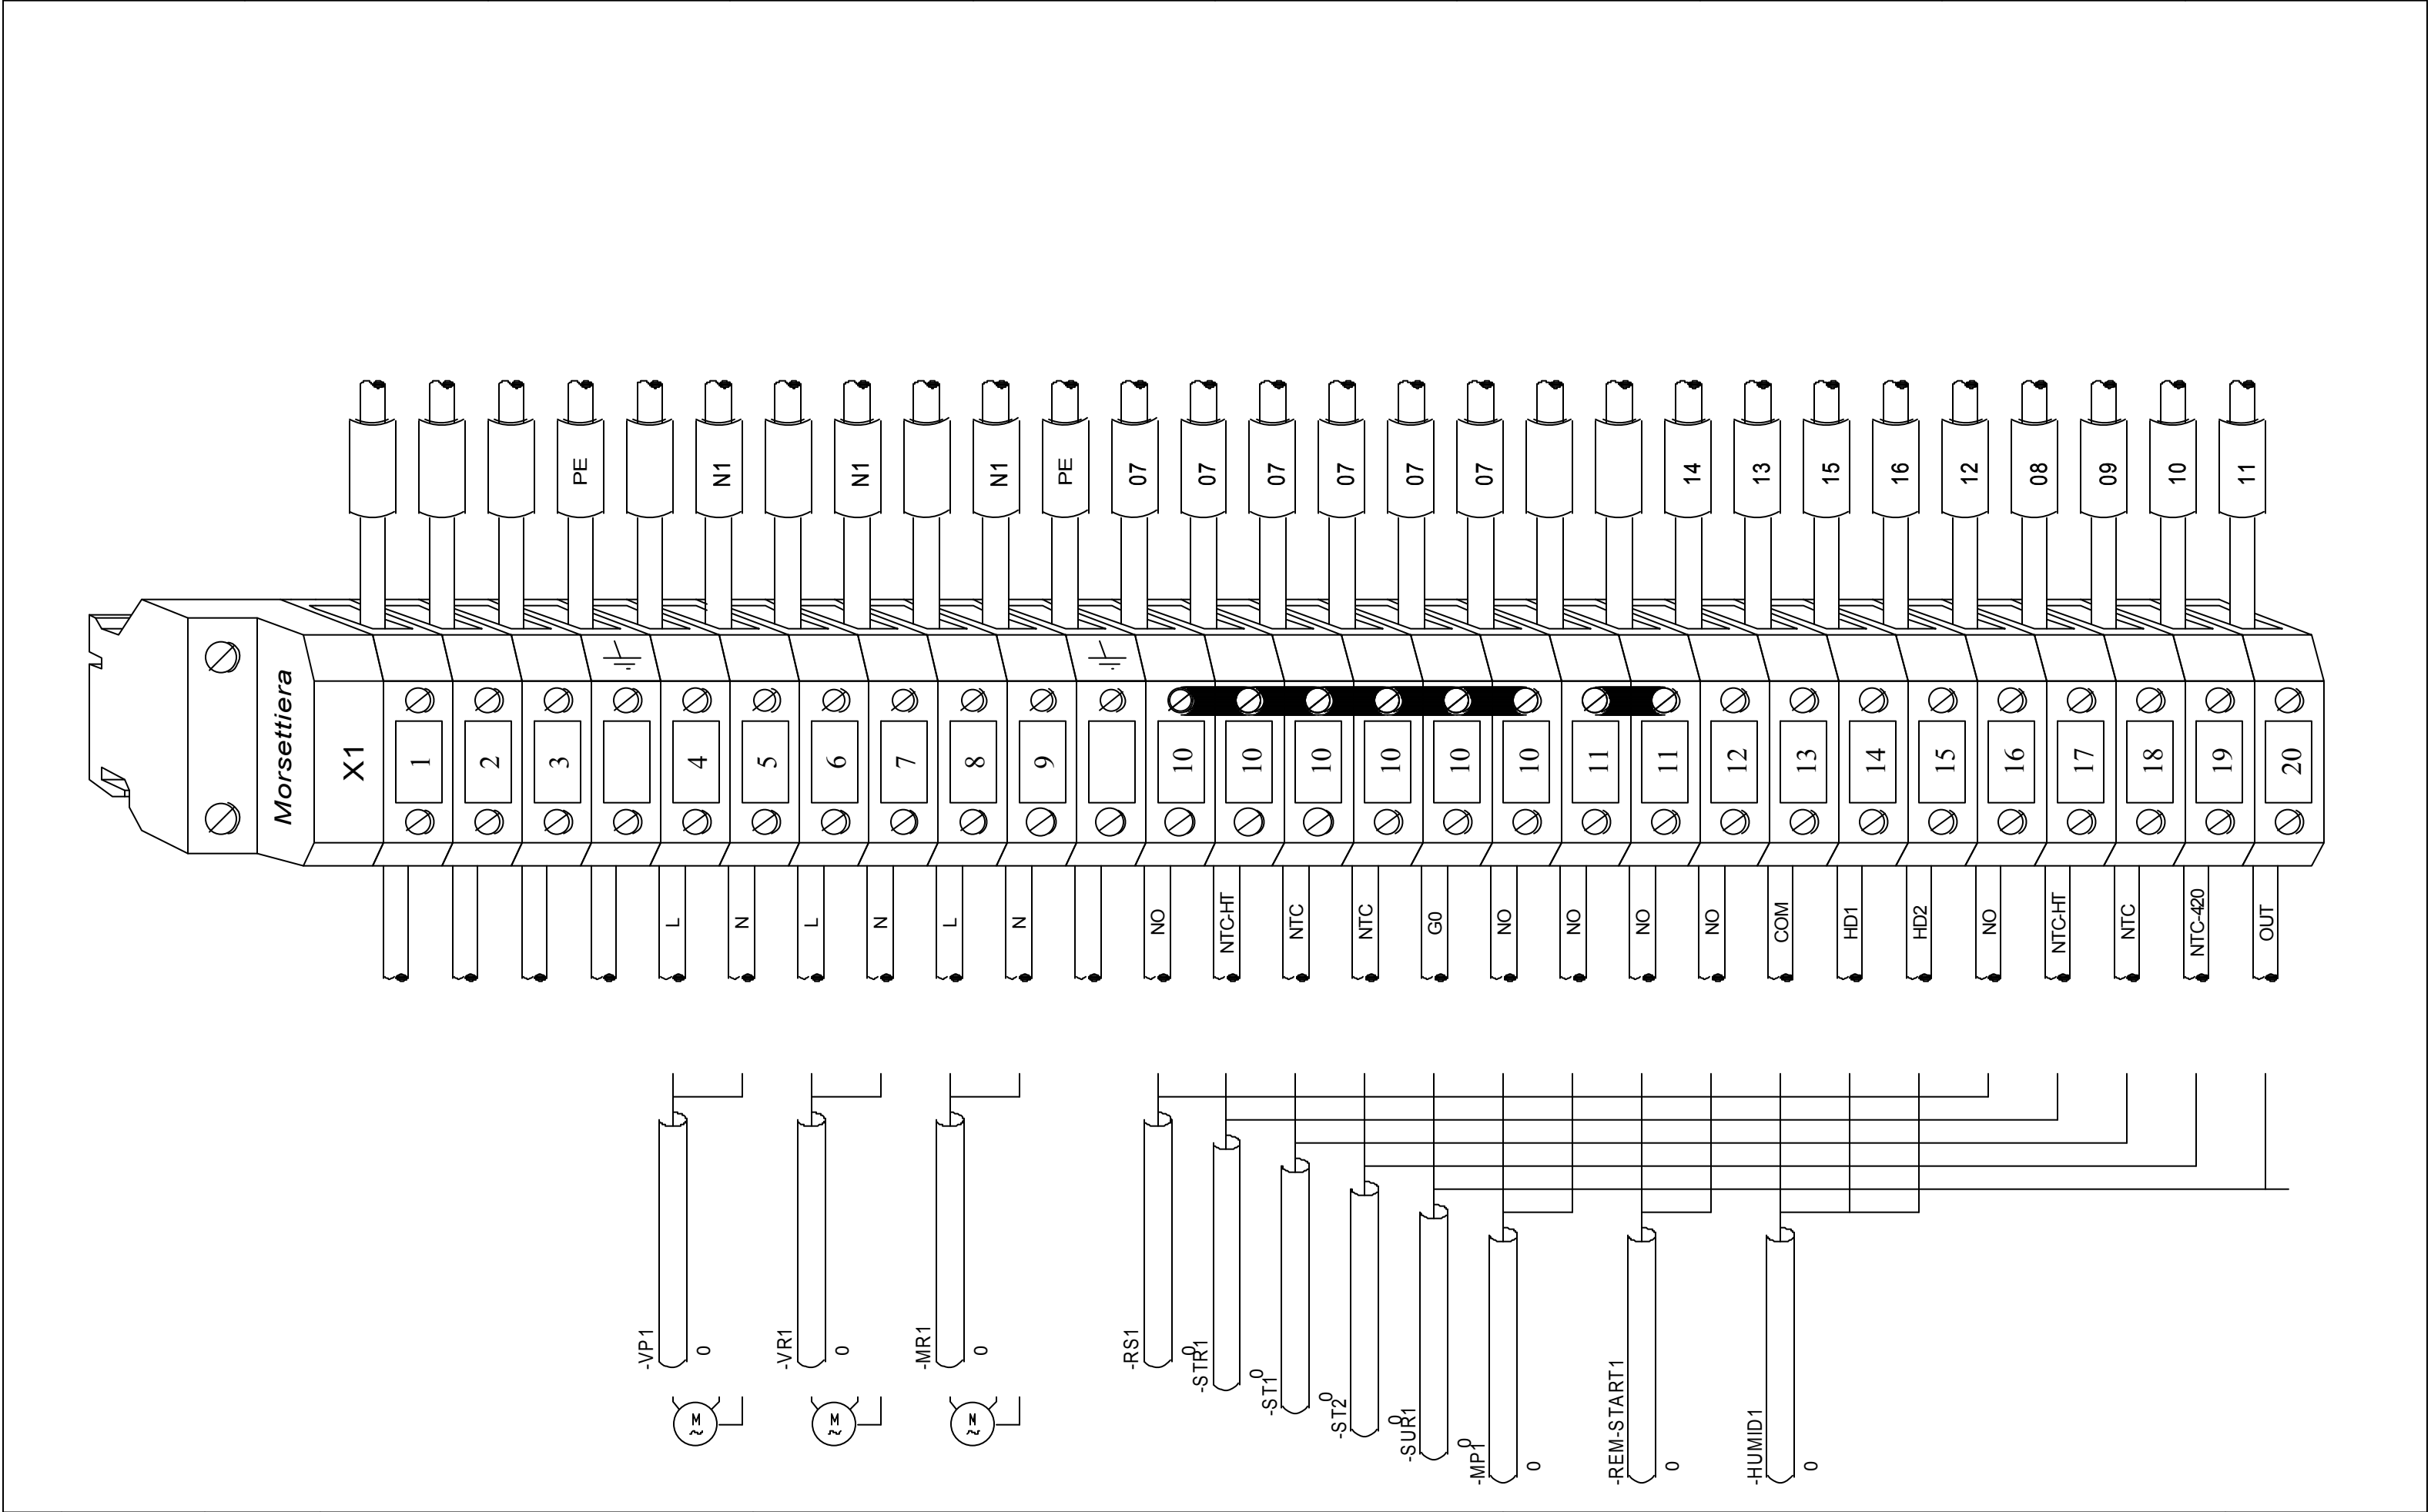

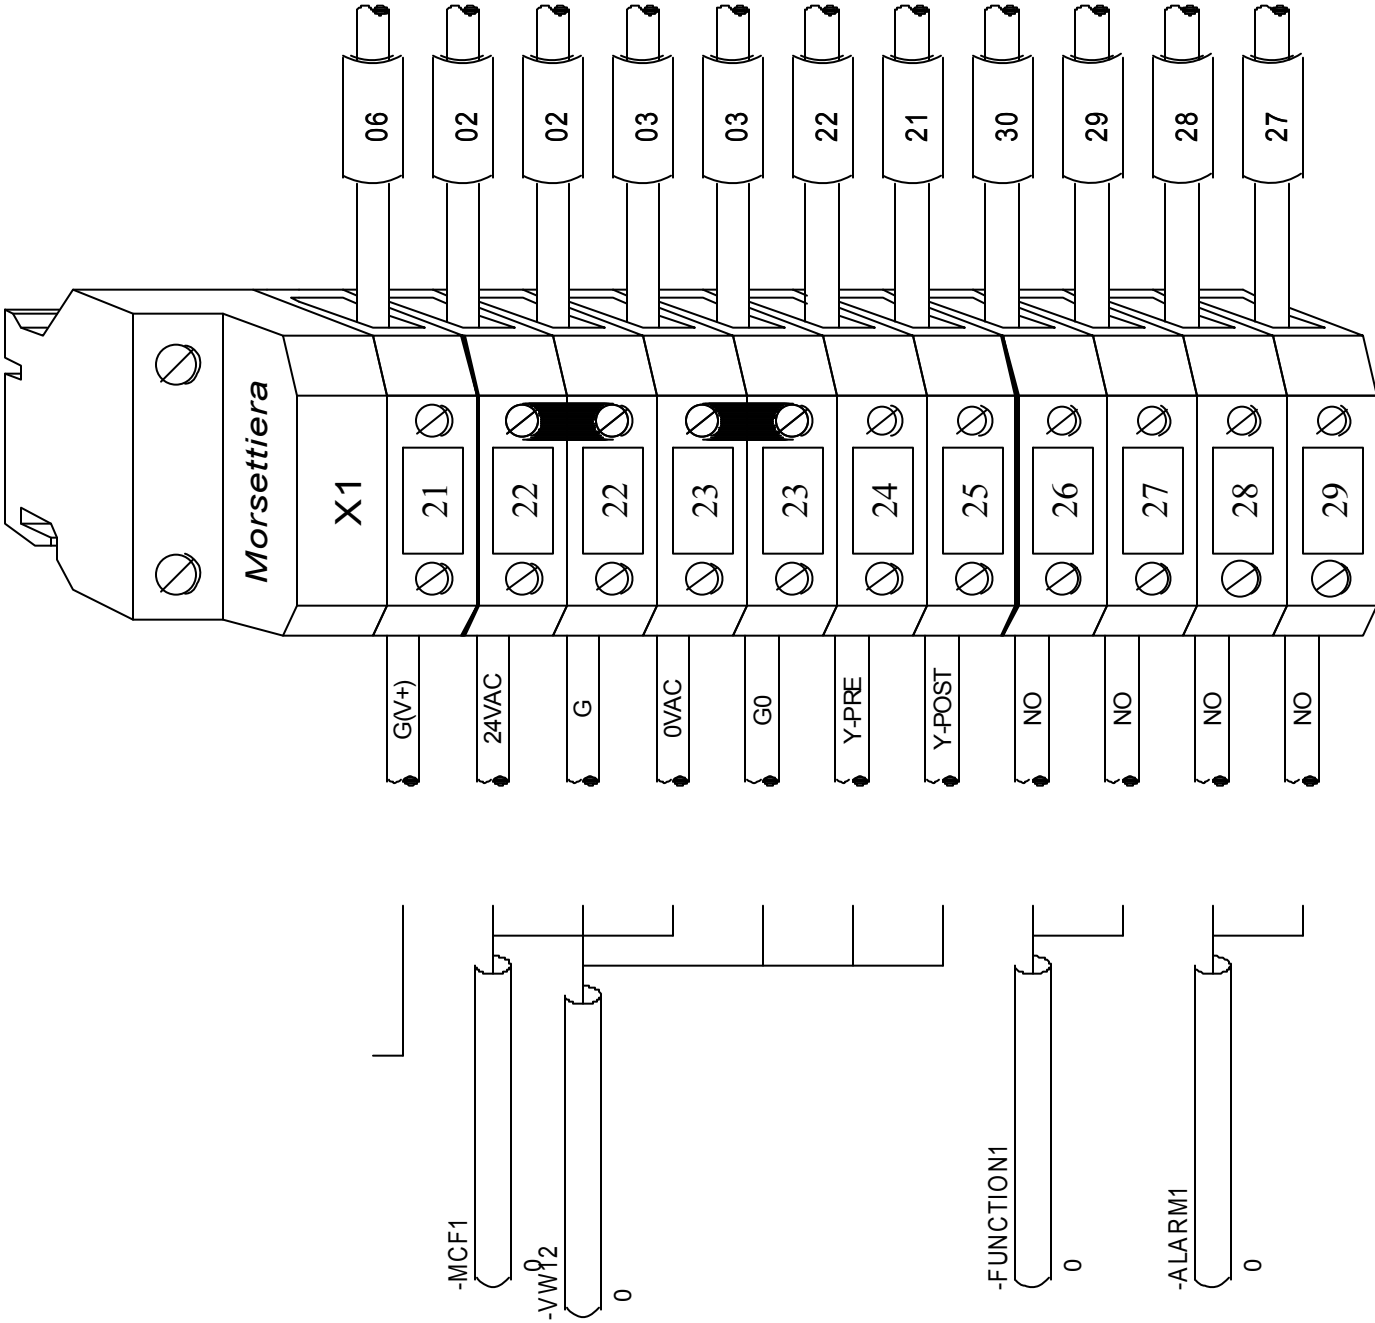

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LISTA MATERIALI									
Sigla	Descrizione		Codice	Costruttore		Ubicazione		POSITION	
F1	E931/32 SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P		EA 201 2	AB B		QP		03.6	
F2	E931/32 SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P		EA 201 2	AB B		QP		03.8	
KA1	8A 2P Relay 12Vdc		CR-P012DC2	AB B		QP		04.9	
KM1	CONTACTOR 3P 9A 24...60VAC/DC		AF09-30-10-11	AB B		QP		05.0	
KM2	CONTACTOR 3P 9A 24...60VAC/DC		AF09-30-10-11	AB B		QP		05.1	
MP 1	CORPO PLAS 1NO1NC		ZCP21	SCHNEIDER ELECTRIC		QP		04.3	
MP 1	HEAD PULS METAL		ZCE10	SCHNEIDER ELECTRIC		QP		04.3	
QF1	S201 C 2 INTERRUTTORE AUTOMATIC 6KA 1P		S523325	AB B		QP		02.2	
QF1	S2C-H6R CONTACT AUSILIARIO SOTTOPOSTO C		S2C-H6R	AB B		QP		02.2	
QF2	S201 C 2 INTERRUTTORE AUTOMATIC 6KA 1P		S523325	AB B		QP		02.4	
QF2	S2C-H6R CONTACT AUSILIARIO SOTTOPOSTO C		S2C-H6R	AB B		QP		02.4	
QF3	S201 C 2 INTERRUTTORE AUTOMATIC 6KA 1P		S523325	AB B		QP		02.6	
QF3	S2C-H6R CONTACT AUSILIARIO SOTTOPOSTO C		S2C-H6R	AB B		QP		02.6	
QF4	S203 C16 INTERRUTTORE AUTOMATIC 6KA 3P		S468008	AB B		QP		03.1	
QF4	S2C-H6R CONTACT AUSILIARIO SOTTOPOSTO C		S2C-H6R	AB B		QP		03.1	
QS1	SEZIONATORE 3X25A DA PANEL		OT25FT3	AB B		QP		02.0	
T1	400VA P.400V S.230V TRASFORMATORE		TRA400VA400AUTO	TECNOCABLAGGI		QP		03.6	
T2	TM160 12-24V TRASFORMATORE 200VA		TM-C160/12-24	AB B		QP		03.8	
T3	220-12V TRASFORMATORE 20VA		TRA-TF411215	ELIWELL		QP		03.9	